




Projet de ligne souterraine à 225 000 volts pour le raccordement du projet Verso Energy « CarlHYng » au poste RTE de Saint-Avoid

Fuseau de moindre impact, validé le 21 aout 2026, à la suite de la clôture de la concertation organisée par la Préfecture de Moselle, selon la circulaire du 21 mars 2025 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité

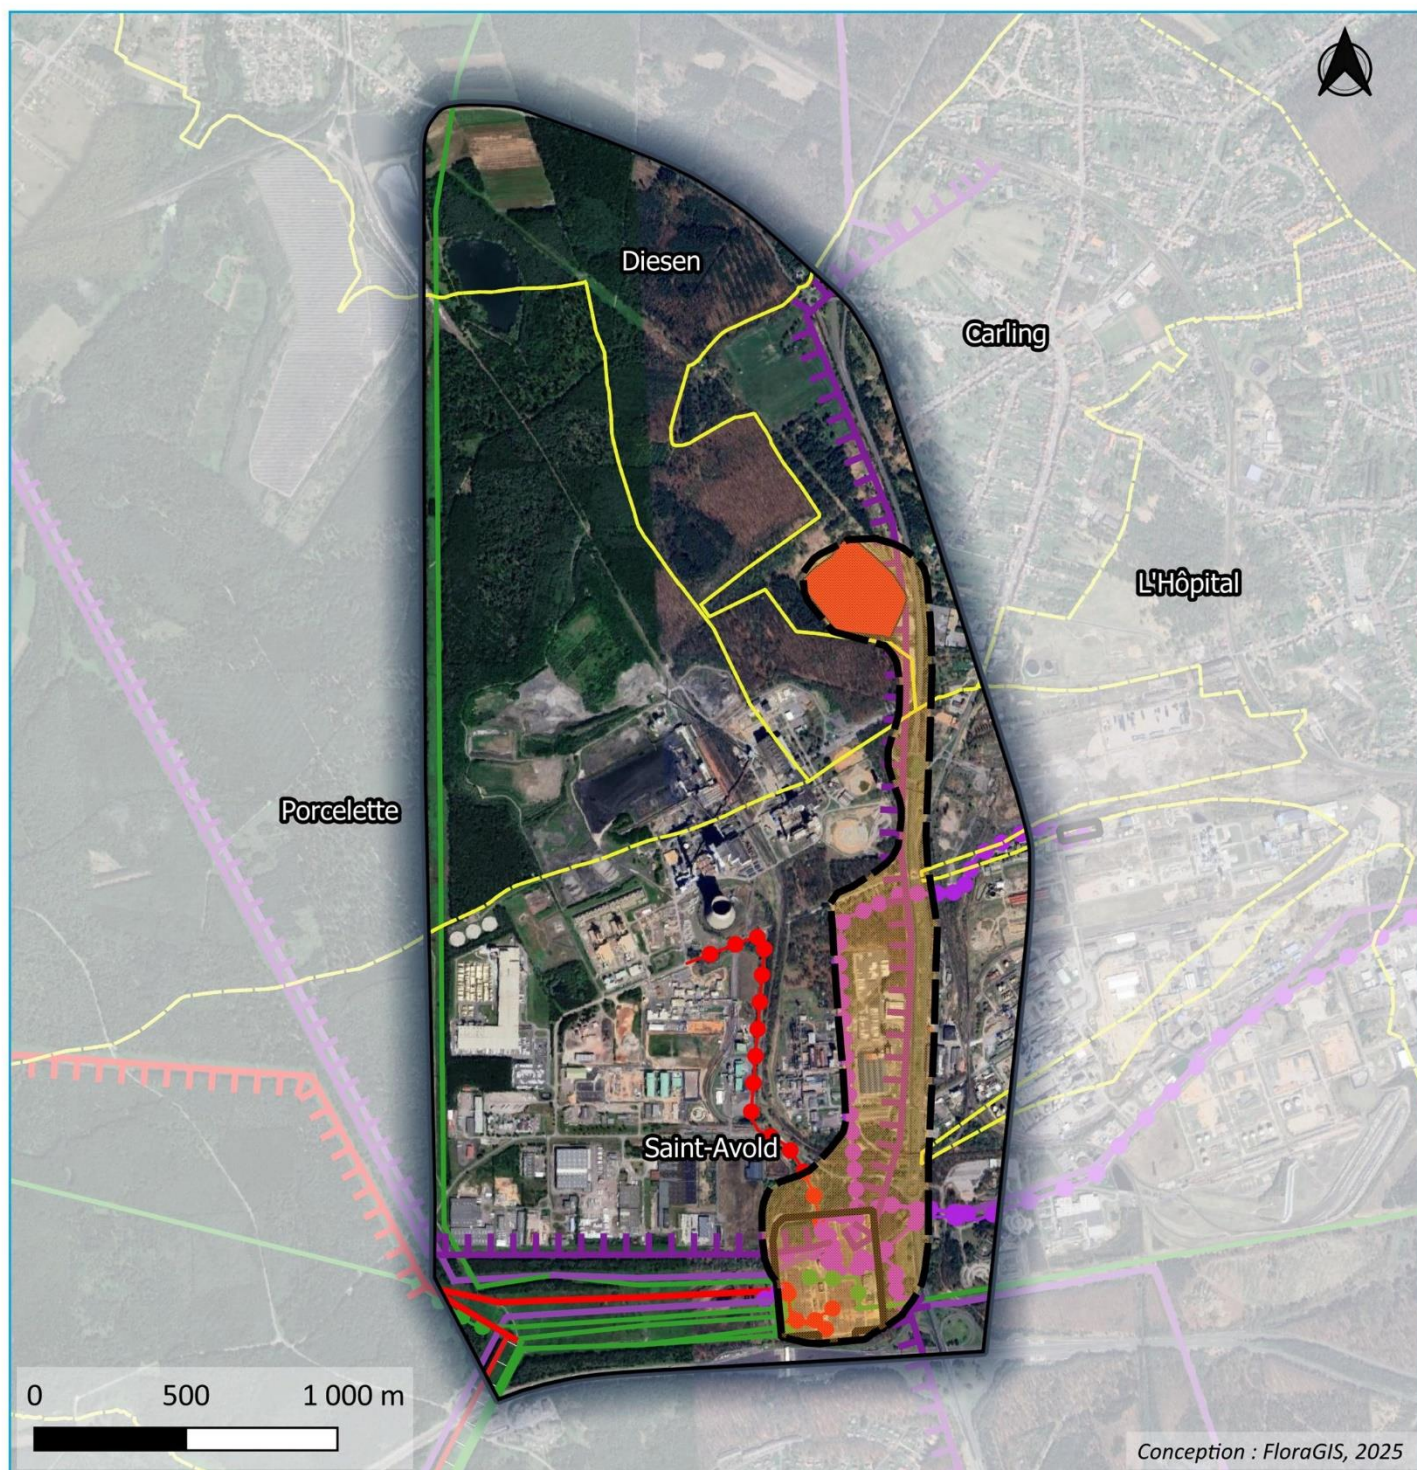

Conception : FloraGIS, 2025

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Limite de l'aire d'étude | Souterrain à 2 circuits |
| Limite communale | à 400 000 volts |
| Verso Energy | à 225 000 volts |
| Réseau électrique | |
| Aérienne à un circuit | Poste électrique |
| Aérienne à deux circuits | Fuseau validé |
| Souterrain à 1 circuit | |